

**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań

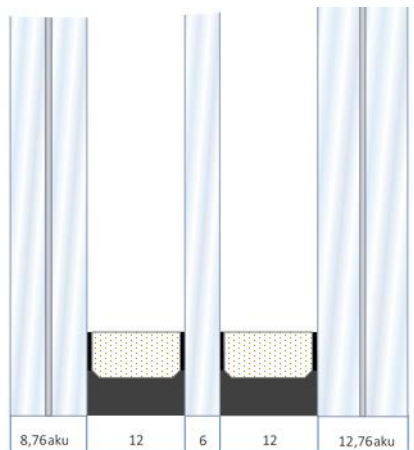
nr GLA-1277.1/16

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**

Nowa Wieś


ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	8,76Aku/12/6/12/12,76Aku
<i>Budowa:</i>	44.2 TH1,1 Phon kl. P2A / 12 / FL 6 / 12 / VSG (TH1,1 6 / 0,76 PVB SC / FL 6) kl.1/B/1 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230mm x 1480mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Schemat:</i>	

Wskaźnik	$R_w (C; C_{tr})$	STC	OITC
Podstawa	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
Wartość	48 (-3; -8) dB	48 dB	36 dB

Łozienica, 12.09.2016


dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki